ODKANALIZOVÁNÍ OBCÍ LUTONINA, JASENNÁ, UBLO, BRATŘEJOV

STAVBA 3 – JASENNÁ – ODKANALIZOVÁNÍ

STOKA "J30"
PVC DN 250 DL. 64,00 m

VT-251

LČS

VÝTLAK "V-186"
PE D 63 DL. 16,00 m

VÝTLAK "V-185"
PE D 63 DL. 6,50 m

VÝTLAK "V-184"
PE D 63 DL. 18,50 m

VÝTLAK "V-176"
PE D 63 DL. 21,00 m

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH INŽ. SÍTÍ

- KANALIZACE JEDNOTNÁ
- KANALIZACE DEŠŤOVÁ
- PŘÍPOJKA KANALIZACE – JEDNOTNÁ
- S Ž ČOV STÁVAJÍCÍ SEPTIK, JÍMKA, DOMOVNÍ ČOV
- PŘÍPOJKA KANALIZACE – DEŠŤOVÁ
- EL. VEDENÍ NN – PODZEMNÍ
- EL. VEDENÍ NN – NADZEMNÍ
- EL. VEDENÍ VN – PODZEMNÍ
- EL. VEDENÍ VN – NADZEMNÍ
- PLYNOVOD
- SDĚLOVACÍ VEDENÍ – PODZEMNÍ
- SDĚLOVACÍ VEDENÍ – NADZEMNÍ
- VODOVOD PITNÝ

LEGENDA NAVRŽENÝCH INŽ. SÍTÍ

- KANALIZACE SPLAŠKOVÁ
- KANALIZACE TLAKOVÁ
- KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA GRAVITAČNÍ – VEŘEJNÁ ČÁST
- KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA TLAKOVÁ – VEŘEJNÁ ČÁST

KLAD LISTŮ

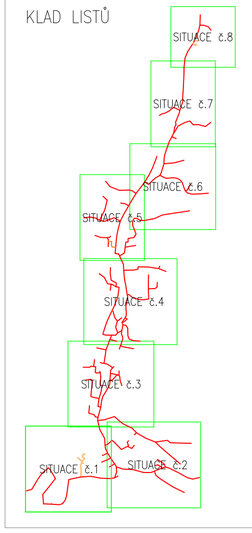

UPOZORNĚNÍ

VŠECHNA PODZEMNÍ VEDENÍ JSOU ZAKRESLENA ORIENTAČNĚ. PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ MUSÍ DODAVATEL VE SPOLUPRÁCI S INVESTOREM ZAJISTIT VYTÝČENÍ VŠECH STÁVAJÍCÍCH PODZEMNÍCH ROZVODŮ, ABY PŘI VÝKOPECH NEDOŠLO K JEJICH POŠKOZENÍ. VEŠKERÉ VÝKOPOVÉ PRÁCE V BLÍZKOSTI STÁVAJÍCÍCH ROZVODŮ SE MUSÍ PROVÁDĚT RUČNĚ. PŘI JEJICH ODKRYTÍ JE NUTNÉ UVĚDOMIT SPRÁVCE TĚCHTO ROZVODŮ A ZAJISTIT OCHRANU ZAŘÍZENÍ PROTI PORUŠENÍ A JINÝM VNĚJŠÍM ÚČINKŮM.

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BpV
SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK

VYPRACOVAL ING. KOHOUTEK L.	ODP. PROJ. PROFESE ING. KOHOUTEK L.	KONTROLOVAL ING. KOHOUTEK L.	HL. INŽ. PROJEKTU ING. NOVOTNÝ D.
MÍSTO STAVBY: JASENNÁ			
STAVEBNÍK: OBEC JASENNÁ			

AQUADROP

ODKANALIZOVÁNÍ OBCÍ LUTONINA, JASENNÁ, UBLO, BRATŘEJOV
STAVBA 3 – JASENNÁ – ODKANALIZOVÁNÍ

C. SITUAČNÍ VÝKRESY

KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES č.8

FORMÁT	6 A4
DATUM	05/2020
STUPEŇ	DUR
MĚŘÍTKO	1:500
ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	19-46D
ČÍSLO VÝKRESU	3-00?